


# Einbau- und Betriebsanweisung

## Installation and Operating Instructions

### ABS Alarms

WMST16 ArtNr. /Item no. 16020212	Steckeralarm Art Nr. /Item no. 16020201	Alarm Wall Mounted Art Nr. /Item no. 16020203
		

#### Installationsbeispiel / Installation example

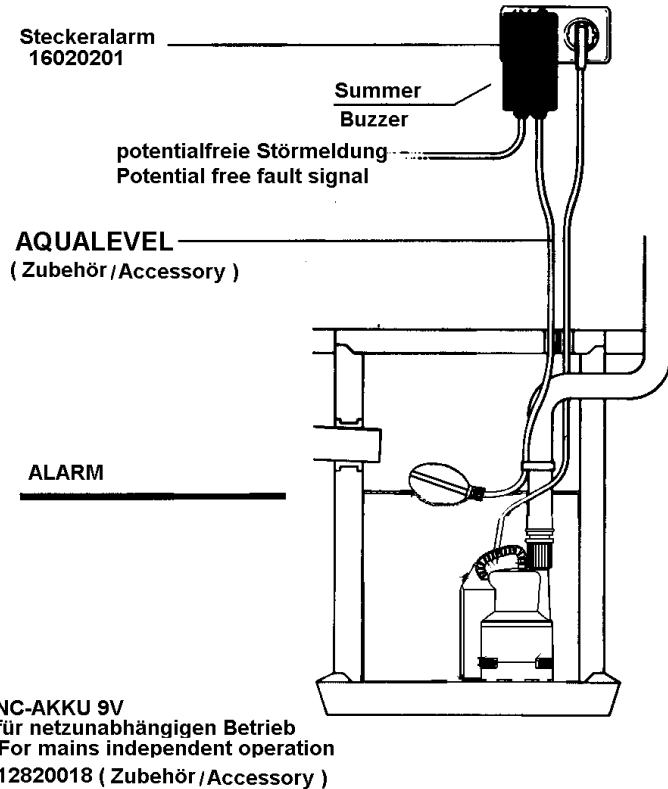

ABS Pumpen GmbH • D-53797 Lohmar • Tel. Int.+49.2246.13-0 • Telefax+49.2246.13-200  
[www.abspumps.com](http://www.abspumps.com)  
[Info@abspumps.com](mailto:Info@abspumps.com)

ABS Pumps Ltd., Clonard Road . Wexford, Ireland. Telephone ( 053) 63200 . Fax (053) 42335  
[www.abspumps.com](http://www.abspumps.com)

## Sicherheitshinweise / Safety precautions

## Anschlussbild / Connection diagramm

### Sicherheitshinweise:


- Der Anschluss des Gerätes darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Das Gerät darf nur im spannungslosen Zustand geöffnet werden.
- Das Gerät darf nur an 230V AC mit Schutzleiter betrieben werden.
- Der Kontakt kann maximal mit 16A belastet werden.
- Es darf nur der dafür vorgesehene Schwimmerschalter verwendet werden.

### Safety precautions:

- The electrical connections should always be made by a qualified person
- The unit should be totally disconnected from the mains before opening
- The unit should only be used on a earthed 220/240 volt supply line
- The contact is suitable for current up to 16A AC.
- Only approved level signalling devices should be connected to the unit.

120mm x 65mm x 97mm 0,3kg IP20 0-40°C

### WMST16 Art Nr. /Item no. 16020212

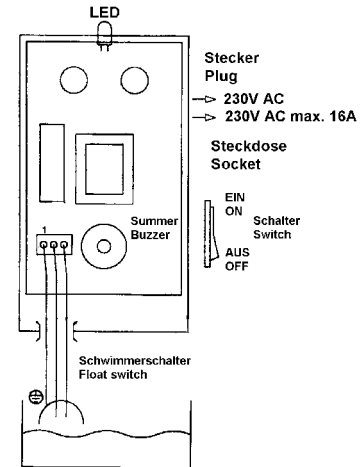

### Sicherheitshinweise:


- Der Anschluss des Gerätes darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Das Gerät darf nur im spannungslosen Zustand geöffnet werden.
- Das Gerät darf nur an 230V AC mit Schutzleiter betrieben werden.
- Der Potentialfreie Kontakt kann maximal mit 25V Schutzkleinspannung und 2A belastet werden.
- Es darf nur der dafür vorgesehene Feuchtigkeitsfühler bzw. Schwimmerschalter verwendet werden.
- Es dürfen nur wiederaufladbare Batterien des angegebenen Typs (6F22) im Gerät verwendet werden. Die Entsorgung der Batterien muss nach den gesetzlichen Vorschriften erfolgen.
- Das Gerät ist in regelmäßigen Abständen mit der Test-Taste auf die Funktion zu überprüfen. Wenn ein Akkumulator verwendet wird, muss das Gerät vorher vom Netz getrennt werden.

### Safety precautions:

- The electrical connections should always be made by a qualified person.
- The unit should be totally disconnected from the mains before opening.
- The unit should only be used on a earthed 220/240 volt supply line.
- The potential free contact is only suitable for 25 Volt low voltage and 2A current.
- Only approved moisture sensors or level signalling devices should be connected to the unit.
- Only rechargeable batteries of the proper type (6F22) should be fitted. These should be disposed of in a proper manner after usage.
- The unit should be checked regularly for functioning by activating the test button. If a rechargeable battery is fitted this should also be carried out with the power supply disconnected.

132mm x 65mm x 78mm 0,25kg IP20 0 – 40 °C

### Steckeralarm Art Nr. /Item no. 16020201

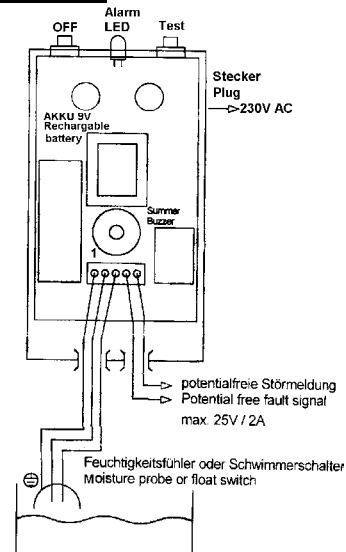

### Sicherheitshinweise:

- Der Anschluss des Gerätes darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Das Gerät darf nur im spannungslosen Zustand geöffnet werden.
- Das Gerät darf nur an 230V AC mit Schutzleiter betrieben werden.
- Der Potentialfreie Kontakt kann maximal mit 25V Schutzkleinspannung und 2A belastet werden.
- Es darf nur der dafür vorgesehene Feuchtigkeitsfühler bzw. Schwimmerschalter verwendet werden.
- Es dürfen nur wiederaufladbare Batterien des angegebenen Typs (6F22) im Gerät verwendet werden. Die Entsorgung der Batterien muss nach den gesetzlichen Vorschriften erfolgen.
- Das Gerät ist in regelmäßigen Abständen mit der Test-Taste auf die Funktion zu überprüfen. Wenn ein Akkumulator verwendet wird, muss das Gerät vorher vom Netz getrennt werden.

### Safety precautions:

- The electrical connections should always be made by a qualified person.
- The unit should be totally disconnected from the mains before opening.
- The unit should only be used on a earthed 220/240 volt supply line.
- The potential free contact is only suitable for 25 Volt low voltage and 2A current.
- Only approved moisture sensors or level signalling devices should be connected to the unit.
- Only rechargeable batteries of the proper type (6F22) should be fitted. These should be disposed of in a proper manner after usage.
- The unit should be checked regularly for functioning by activating the test button. If a rechargeable battery is fitted this should also be carried out with the power supply disconnected.

185mm x 80mm x 55mm 0,31kg IP20 0 – 40 °C

### Alarm Wall Mounted Art Nr. /Item no. 16020203

